

Caractéristiques générales

Pompes immergées
SQ

Pompes immergées SQ

Les pompes SQ sont conçues à la fois pour un fonctionnement continu ou intermittent et pour un grand nombre d'applications:

- Adduction d'eau domestique,
- Petits réseaux de distribution,
- Arrosage,
- Utilisation en réservoir.

Nota: pour d'autres applications, veuillez contacter Grundfos. **Les pompes SQ ne doivent en aucun cas être utilisées dans une chemise de surpression.**

Les pompes SQ offrent les caractéristiques suivantes:

- protection contre la marche à sec,
- rendement élevé de l'hydraulique et du moteur,
- excellente résistance à l'usure,
- protection contre la poussée axiale,
- démarrage et arrêt progressif,
- protection contre les sous et les surtensions,
- protection contre les surcharges
- protection contre les échauffements.

La SQ est une pompe immergée équipée d'un moteur Grundfos MS 3.

Le moteur MS 3 est un moteur à aimant permanent. Cette technologie est la raison principale du rendement élevé de chaque moteur. Les moteurs MS 3 sont en plus équipés d'une unité électronique intégrée incorporant un convertisseur de fréquences avec démarrage progressif.

La pompe SQ est disponible en monophasé et fonctionne en vitesse constante grâce au convertisseur de fréquences intégré.

Hydraulique et moteur

| Produit | Description | Matériaux |
|-------------|-----------------------------------|---|
| Pompe SQ | (2, 3, 5, et 7 m ³ /h) | Acier inoxydable DIN 1.4301 AISI 304 |
| Moteur MS 3 | monophasé Max. 1,7 kW | Acier inoxydable DIN 1.4301 AISI 304 |

Raccordement tuyauterie

| Type de pompe | Raccordement |
|---------------|--------------|
| SQ 2, SQ 3 | Rp 1½ |
| SQ 5, SQ 7 | Rp 1½ |

Désignation

| Exemple | SQ | 2 | -55 |
|---|-------|---|-----|
| Gamme | _____ | | |
| Débit nominal (m ³ /h) | _____ | | |
| Hauteur manométrique au débit nominal (m) | _____ | | |

Liquides pompés

Les pompes SQ sont conçues pour le pompage de liquides clairs, propres, non agressifs, non explosifs et ne contenant pas de particules solides ou des fibres. Des liquides contenant une quantité de sable jusqu'à 50 g/m³ peuvent être pompés. **Une quantité supérieure de sable réduirait la durée de vie de la pompe.**

Conditions de fonctionnement

Température du liquide:

| Vitesse du liquide autour du moteur | Température maxi du liquide |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0,0 m/s (convection libre) | 30°C |
| 0,15 m/s mini | 40°C |

Conditions des courbes

Les lignes suivantes s'appliquent aux courbes de performance données de la page 15 à la page 18:

Généralités

- Tolérances en accord avec la norme NFX 10.601 (ISO 9906), Annexe A.
- Les courbes en gras indiquent la plage de fonctionnement autorisée.
- Les mesures ont été effectuées avec de l'eau désaérée à une température de 20°C.
- La conversion entre la hauteur manométrique H(m) et la pression p(kPa) s'applique à une eau avec une densité de 1.
- Les courbes s'appliquent à une viscosité cinématique de 1 mm²/s (1 cSt). Si la pompe est utilisée pour des liquides avec une viscosité supérieure à celle de l'eau, la hauteur manométrique sera réduite et la puissance consommée augmentera.
- **Q/H:** les courbes incluent les pertes de charge à l'aspiration et dans le clapet.
- **Courbe de puissance:** P₂ indique la puissance absorbée par étage.
- **Courbe de rendement:** Eta indique le rendement de la pompe par étage.

Caractéristiques et avantages

Pompes immergées
SQ

Protection contre la marche à sec

La pompe SQ est protégée contre la marche à sec. $P_{\text{déclenchement}}$ coupe la pompe en cas de manque d'eau dans le forage et permet ainsi d'éviter la destruction du moteur. $P_{\text{déclenchement}}$ est pré-réglée en usine.

Rendement élevé de l'hydraulique

Les composants hydrauliques de la pompe sont en polyamide renforcé avec 30% de fibre de verre. La conception de l'hydraulique permet un rendement élevé de la pompe entraînant une faible consommation d'énergie.

Rendement élevé du moteur

Les moteurs MS 3 sont équipés de rotor à aimant permanent donnant un rendement élevé dans une grande plage de fonctionnement.


La courbe de rendement d'un moteur MS 3 est élevée et relativement plate; ceci permet de couvrir une large plage de puissance avec le même moteur à comparer des moteurs alternatifs traditionnels.

Excellente résistance à l'usure


Les pompes SQ sont équipées de roues flottantes. Chaque roue dispose de son propre palier en carbure de tungstène/céramique. La conception et les matériaux des roues rendent la pompe très résistante au sable et assure une longue durée de vie.

Protection contre la poussée axiale

Le démarrage d'une pompe avec une très faible contre-pression entraîne un soulèvement de l'ensemble de l'hydraulique; ce phénomène est appelé la poussée axiale. La poussée axiale peut causer l'avarie à la fois de l'hydraulique et du moteur. Le moteur MS 3 est équipé d'une bague supérieure protégeant la pompe contre la poussée axiale et évitant ainsi l'avarie de la pompe pendant la phase critique du démarrage.

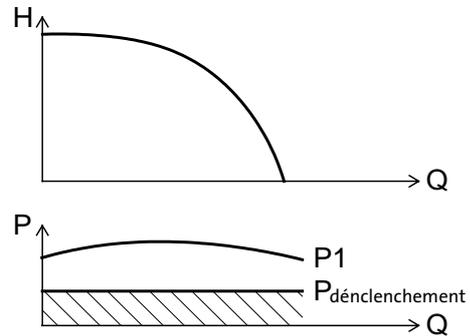

TM01 3478 4198

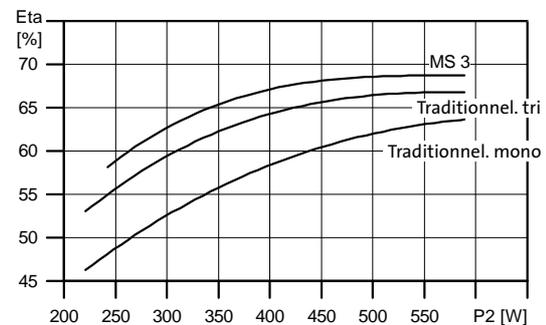

TM01 3497 4398




TM01 3141 3498

Excellentes capacités de démarrage

L'unité électronique intégrée des moteurs MS 3 permet un démarrage progressif. Un démarrage progressif réduit l'intensité de démarrage et permet une accélération progressive et douce de la pompe.

Le démarreur progressif diminue le risque d'usure de la pompe et évite la surcharge du réseau d'alimentation électrique pendant le démarrage.

Les très bonnes capacités de démarrage sont le résultat de la somme d'un couple de rotor élevé d'un moteur à aimant permanent et du petit nombre d'étages de la pompe; le démarrage s'effectue sans problème même en cas d'une faible tension d'alimentation.

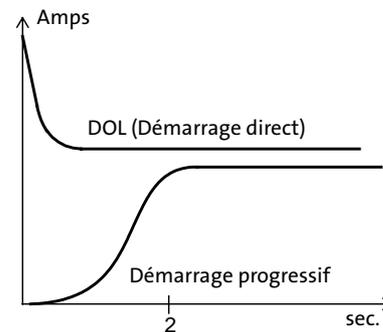

TW013479 4198

Protection contre les sous-tensions et les surtensions

Les sous-tensions et les surtensions peuvent se produire en cas d'une tension d'alimentation instable.

La protection intégrée protège le moteur MS 3 lorsque la tension chute hors de la plage de tension autorisée.

La pompe s'arrêtera si la tension descend en dessous de 150 V ou monte en dessus de 280 V. Le moteur est automatiquement remis en marche lorsque la tension est de nouveau incluse dans la plage de tension autorisée. Un relais de protection supplémentaire n'est donc pas nécessaire.

Protection contre les surcharges

La consommation d'intensité augmente lorsque la pompe est soumise à une charge trop importante. Le moteur compensera automatiquement ceci en réduisant sa vitesse. Si la vitesse atteint 65% de la vitesse nominale, le moteur s'arrêtera.

Si le rotor ne tourne pas, ceci sera automatiquement détecté et l'alimentation électrique sera coupée. Par conséquent, une protection supplémentaire du moteur n'est pas nécessaire.

Protection contre les échauffements

Un moteur à aimant permanent ne dégage pas beaucoup de chaleur. Grâce à un système de circulation interne efficace, la chaleur dissipée n'affecte ni le rotor, ni le stator, ni les paliers; ceci assure des conditions de fonctionnement optimales au moteur. L'unité électronique incorpore une sonde de température en protection supplémentaire. Lorsque la température augmente trop, le moteur s'arrête; lorsque la température baisse, le moteur redémarre automatiquement.

Fiabilité

Les moteurs MS 3 ont été conçus pour être très fiables et possèdent les caractéristiques suivantes:

- paliers en carbure de tungstène / céramique,
- paliers de butée pour une protection contre la poussée axiale,
- une même durée de vie que les moteurs alternatifs traditionnels.

Caractéristiques et avantages

Pompes immergées
SQ

Installation

La pompe SQ peut être installée verticalement, horizontalement ou dans n'importe quelle position entre les deux.

Nota: La pompe ne doit pas être positionnée en dessous du niveau horizontal.

Les caractéristiques suivantes permettent une installation simple de la pompe SQ:


- Clapet anti-retour avec ressort incorporé,
- Faible poids facilitant la manutention,
- Installation dans des forages 3" ou plus,
- Interrupteur de marche/arrêt uniquement, sans démarreur moteur ou coffret de démarrage supplémentaires à prévoir.

Pour une installation horizontale, une chemise de refroidissement est recommandée afin:

- d'assurer une vitesse suffisante du liquide autour du moteur et donc d'assurer un bon refroidissement du moteur,
- d'empêcher au moteur et à l'unité électronique d'être recouverts par le sable et la boue.

Maintenance

La conception de l'hydraulique et du moteur facilite l'installation et la maintenance. Le câble et la prise sont fixés sur la pompe à l'aide d'écrous permettant un remplacement facile.

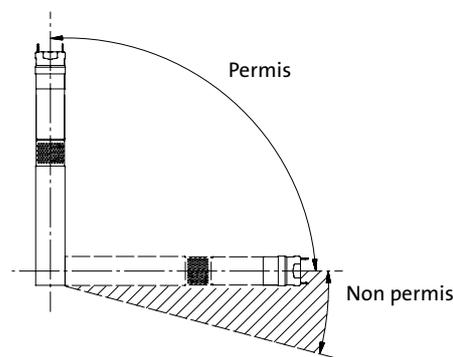


TW0113751498

Exemples d'applications

Pompes immergées
SQ

SQ avec contacteur manométrique et réservoir à diaphragme

La pompe SQ est idéale pour l'adduction d'eau privée dans les habitations individuelles ou les maisons de campagne qui ne sont pas alimentées par le réseau municipal de distribution. La SQ est facile à installer et prête à fonctionner.

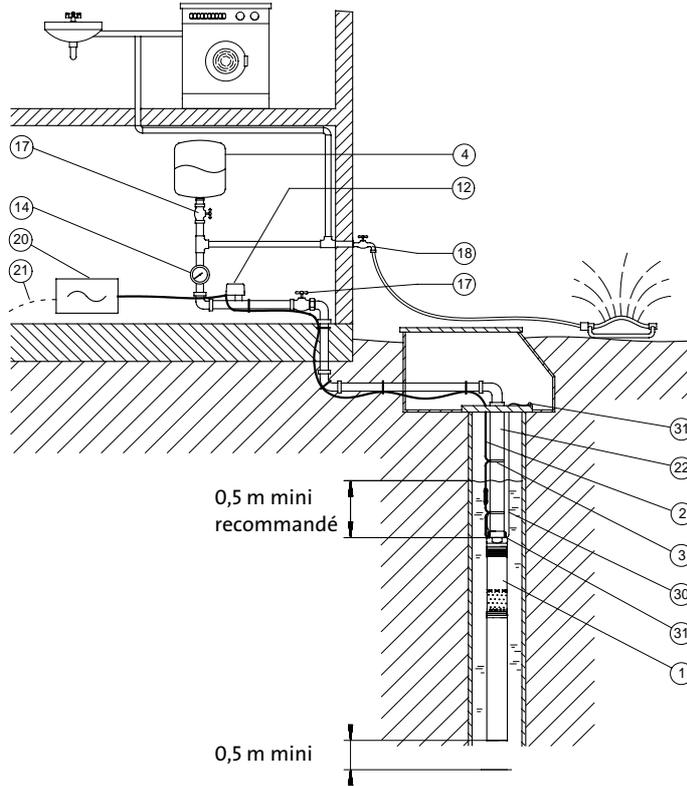

- 1 Pompe SQ
- 2 Câble
- 3 Attache-câble
- 4 Réservoir à diaphragme*
- 12 Contacteur manométrique
- 14 Manomètre
- 17 Vanne d'isolement
- 18 Robinet
- 20 Coffret de commande
- 21 Réseau d'alim., 1 x 220-240 V, 50/60 Hz
- 22 Tuyauterie de refoulement
- 30 Câble élingue
- 31 Attache élingue

* Pour sélection du réservoir à diaphragme, voir page 14

TM01 2447 I798

SQ avec contacteur manométrique et réservoir à diaphragme

| Pos. | Composant | Type | Nbre d'unités | Code article | Prix unitaire | Prix total |
|------|-------------------------|------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Pompe SQ | | | | | |
| 2 | Câble | | | | | |
| 3 | Attache-câble | | | | | |
| 4 | Réservoir à diaphragme | | | | | |
| 12 | Contacteur manométrique | | | | | |
| 14 | Manomètre | | | | | |
| 20 | Coffret de commande | | | | | |
| 30 | Câble élingue | | | | | |
| 31 | Attache élingue | | | | | |

Exemples d'applications

Pompes immergées
SQ

SQ avec Presscontrol (avec/sans réservoir à diaphragme)

Fonctionnement et avantages


Si l'utilisateur consomme de l'eau, la pompe SQ commence à fonctionner via le Presscontrol. Le réservoir à diaphragme est installé entre la pompe SQ et le Presscontrol. Dans une installation avec réservoir à diaphragme, l'eau est fournie tant que le robinet est ouvert. Ceci signifie que le réservoir à diaphragme est capable de fournir de l'eau pendant la phase progressive de démarrage de la pompe SQ (2 secondes environ). Lorsque l'utilisateur ne consomme plus (débit = 0), la pompe continuera de fonctionner pendant 10 secondes fournissant de la pression dans le réservoir à diaphragme.

La pompe est mise en route via le Presscontrol PC 15 si la pression dans l'installation est inférieure à 1,5 bar (Pression d'enclenchement du PC 15 = 1,5 bar). Puis dès que le débit est inférieur à 50 l/h (0,05 m³/h), la pompe s'arrête.

Le réglage de la pression de prégonflage du réservoir à diaphragme est effectué en fonction du niveau dynamique de l'eau (différence de hauteur entre le niveau dynamique de l'eau et le Presscontrol).

Le réglage de la pression dans le tuyau relié au réservoir à diaphragme est effectué en fonction du niveau dynamique de l'eau (différence de hauteur entre le niveau dynamique de l'eau et le Presscontrol) suivant le tableau ci-dessous:

| Différence de hauteur [m] | Pression dans tuyau relié au réservoir à diaphragme [bar] |
|---------------------------|---|
| 0 | 1,22 |
| 10 | 1,00 |
| 20 | 0,77 |
| 30 | 0,56 |

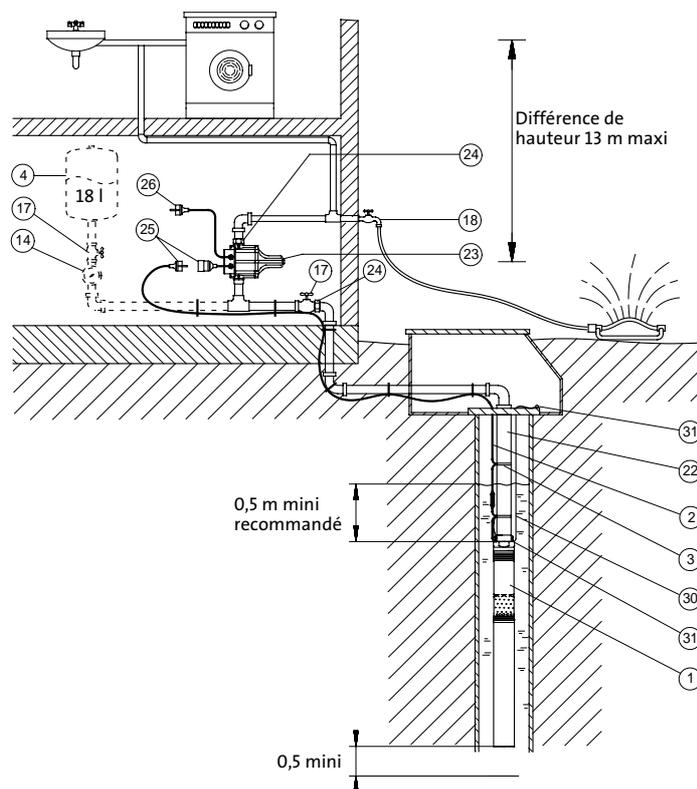

- 1 Pompe SQ
- 2 Câble
- 3 Attache-câble
- 4 Réservoir à diaphragme, 18 litres
- 14 Manomètre
- 17 Vanne d'isolement
- 18 Robinet
- 22 Tuyauterie de refoulement
- 23 Presscontrol PC 15 disponible avec/sans prise
- 24 Raccord-union
- 25 Prise
- 26 Branchement en 1 x 220-240 V, 50/60 Hz du PC 15
- 30 Câble élingue
- 31 Attache élingue

Nota: Pour Presscontrol: Fusibles: 10 A maxi.
Pression maxi du système: 10 bar.

Les pompes suivantes peuvent être utilisées:
SQ 2-35, SQ 2-55, SQ 2-70, SQ 2-85,
SQ 3-40, SQ 3-55, SQ 3-65, SQ 3-80.

L'installation doit être conçue pour une pression maxi de la pompe.
Ne pas installer de robinets entre la pompe et le Presscontrol.

TM01 2987 2898

SQ avec Presscontrol (avec/sans réservoir à diaphragme)

| Pos. | Composant | Type | Nbre d'unités | Code article | Prix unitaire | Prix total |
|------|------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Pompe SQ | | | | | |
| 2 | Câble | | | | | |
| 3 | Attache-câble | | | | | |
| 4 | Réservoir à diaphragme | 18 litres | | | | |
| 14 | Manomètre | | | | | |
| 23 | Presscontrol | | | | | |
| 30 | Câble élingue | | | | | |
| 31 | Attache élingue | | | | | |

Exemples d'applications

Pompes immergées
SQ

Remplacement dans une installation ancienne

Fonctionnement et avantages

La pompe SQ peut être installée en remplacement d'une pompe immergée 4".

Lorsque l'utilisateur consomme, l'eau soutirée provient du réservoir sans que la pompe soit mise en route. Si la pression d'enclenchement ($P_{encl.}$) est atteinte, la pompe commence à fonctionner. La pompe démarre progressivement (2 secondes approximativement).

Pendant ce laps de temps, la pression peut descendre jusqu'à la pression minimum ($P_{min.}$).

Lorsque l'utilisateur ne consomme plus d'eau, la pression s'accumule dans l'installation jusqu'à ce que la pression de déclenchement ($P_{décl.}$) du contacteur manométrique soit atteinte et que la pompe s'arrête.


A ce moment, la tuyauterie de refoulement entre l'aérateur avec clapet anti-retour et le niveau dynamique de l'eau se remplit d'eau.

L'air, servant de matelas, est absorbé par le réservoir ou est rejeté dans l'atmosphère par la purge d'air.

Il faut contrôler si la pompe choisie atteint $P_{décl.} + A$ (voir page 14).

Cette eau est remplacée par l'air s'échappant dans le réservoir sous-pression à chaque fois que la pompe démarre.

L'installation doit pouvoir supporter pour une pression maxi de la pompe.

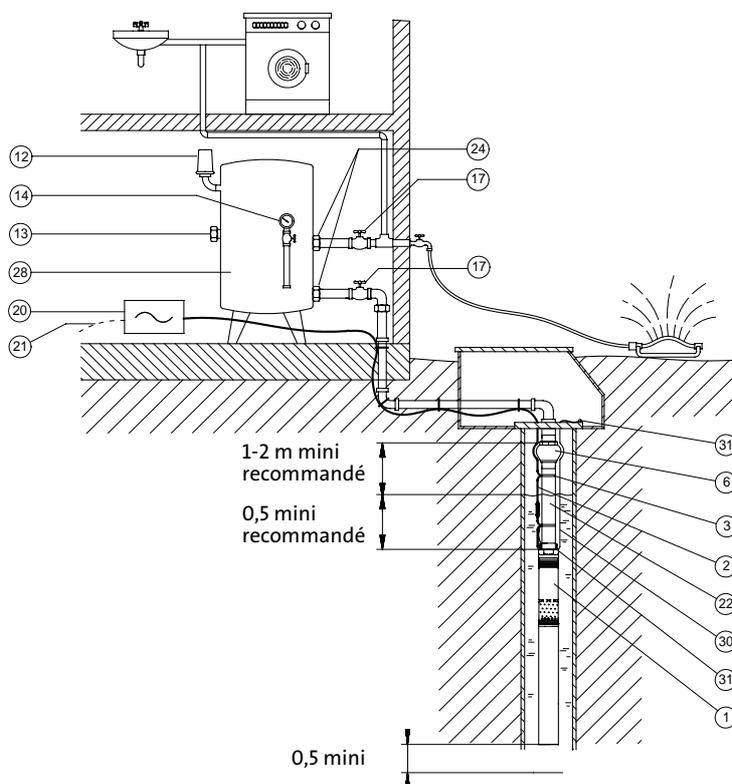

- 1 Pompe SQ
- 2 Câble
- 3 Attache-câble
- 6 Aérateur avec clapet anti-retour
- 12 Contacteur manométrique
- 13 Purge d'air
- 14 Manomètre
- 17 Vanne d'isolement
- 18 Robinet
- 20 Coffret de commande
- 21 Réseau d'alim., 1 x 200-240 V, 50/60 Hz
- 22 Tuyauterie de refoulement
- 24 Raccord-union
- 28 Réservoir sous-pression
- 30 Câble élingue
- 31 Attache élingue

Nota: Ne pas installer de robinets entre la pompe et le Presscontrol.

Remplacement dans une installation ancienne.

TM01 2988 2898

Remplacement dans une installation ancienne

| Pos. | Composant | Type | Nbre d'unité | Code article | Prix unitaire | Prix total |
|------|----------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Pompe SQ | | | | | |
| 2 | Câble | | | | | |
| 3 | Attache-câble | | | | | |
| 6 | Aérateur avec clapet anti-retour | | | | | |
| 12 | Contacteur manométrique | | | | | |
| 13 | Purge d'air | | | | | |
| 14 | Manomètre | | | | | |
| 20 | Coffret de commande | | | | | |
| 30 | Câble élingue | | | | | |
| 31 | Attache élingue | | | | | |

Sélection de la pompe

Pompes immergées
SQ

Détermination de la hauteur manométrique

La sélection de la pompe est faite en fonction de la demande en eau (débit) et de la hauteur manométrique requise.

1. Demande en eau

La demande en eau dépend du nombre de consommateurs. En règle général, il faut respecter les débits suivants:

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Systèmes d'asperseurs | 1,5 m ³ /h par asperseur |
| Adduction d'eau domestique | 2-4 m ³ /h |
| Agriculture | 4-6 m ³ /h |
| Arrosage | 6-8 m ³ /h |

2. Hauteur manométrique

$$H[m] = p_{tap} \times 10,2 + H_{géo} + H_f$$

p_{tap} = Pression requise d'au moins 2 bar pour le consommateur (ex: asperseur).

$H_{géo}$ = Différence de hauteur entre le niveau d'eau le plus bas et le consommateur.

H_f = Pertes de charge dans la tuyauterie (voir tableau ci-dessous).

Exemple: Adduction d'eau domestique.

Débit requis: 2,4 m³/h

$p_{tap} = 3$ bar

$H_{géo} = 30$ m

$H_f = 7,7$ m

La tuyauterie est en plastique, de diamètre 25 mm et de 35 m de longueur.

Les pertes de charge sont donc de:

$H_f =$ Valeur du tableau ci-dessous x longueur de la tuyauterie.

$$H_f = 0,22 \times 35 \text{ m} = 7,7 \text{ m}$$

$$H[m] = p_{tap} \times 10,2 + H_{géo} + H_f$$

$$= 3 \times 10,2 + 30 \text{ m} + 7,7 = 68,3 \text{ m}$$

La pompe sélectionnée doit couvrir un débit Q = 2,4 m³/h et une hauteur manométrique H = 68,3 m.

(voir page suivante pour sélection de la pompe).

Pertes de charge dans les tuyaux plastiques et les tuyaux en acier, H_f

Les valeurs du haut indiquent la vitesse de l'eau en m/s.

Les valeurs du bas indiquent les pertes de charge en mètres par 100 m de tuyauterie rectiligne.

| Quantité d'eau | | | Tuyaux plastiques*(PELM/PEH PN 10 PELM) | | | | | Tuyauterie en acier** | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| m ³ /h | Litres/min. | Litres/sec. | Diamètre nominal de la tuyauterie en pouces et diamètre interne en [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | 32 | 40 | 50 | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | | | | | | | | | | |
| | | | 20,4 | 26,2 | 32,6 | 40,8 | 15,75 | 21,25 | 27,00 | 35,75 | 41,25 | | | | | | | | | | |
| 0,6 | 10 | 0,16 | 0,49 1,8 | 0,30 0,66 | 0,19 0,27 | 0,12 0,085 | 0,855 9,910 | 0,470 2,407 | 0,292 0,784 | | | | | | | | | | | | |
| 0,9 | 15 | 0,25 | 0,76 4,0 | 0,46 1,14 | 0,3 0,6 | 0,19 0,18 | 1,282 20,11 | 0,705 4,862 | 0,438 1,570 | 0,249 0,416 | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | 20 | 0,33 | 1,0 6,4 | 0,61 2,2 | 0,39 0,9 | 0,25 0,28 | 1,710 33,53 | 0,940 8,035 | 0,584 2,588 | 0,331 0,677 | 0,249 0,346 | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 25 | 0,42 | 1,3 10,0 | 0,78 3,5 | 0,5 1,4 | 0,32 0,43 | 2,138 49,93 | 1,174 11,91 | 0,730 3,834 | 0,415 1,004 | 0,312 0,510 | | | | | | | | | | |
| 1,8 | 30 | 0,50 | 1,53 13,0 | 0,93 4,6 | 0,6 1,9 | 0,38 0,57 | 2,565 69,34 | 1,409 16,50 | 0,876 5,277 | 0,498 1,379 | 0,374 0,700 | | | | | | | | | | |
| 2,1 | 35 | 0,58 | 1,77 16,0 | 1,08 6,0 | 0,69 2,0 | 0,44 0,70 | 2,993 91,54 | 1,644 21,75 | 1,022 6,949 | 0,581 1,811 | 0,436 0,914 | | | | | | | | | | |
| 2,4 | 40 | 0,67 | 2,05 22,0 | 1,24 7,5 | 0,80 3,3 | 0,51 0,93 | | 1,879 27,66 | 1,168 8,820 | 0,664 2,290 | 0,499 1,160 | | | | | | | | | | |
| 3,0 | 50 | 0,83 | 2,54 37,0 | 1,54 11,0 | 0,99 4,8 | 0,63 1,40 | | 2,349 41,40 | 1,460 13,14 | 0,830 3,403 | 0,623 1,719 | | | | | | | | | | |
| 3,6 | 60 | 1,00 | 3,06 43,0 | 1,85 15,0 | 1,2 6,5 | 0,76 1,90 | | 2,819 57,74 | 1,751 18,28 | 0,996 4,718 | 0,748 2,375 | | | | | | | | | | |
| 4,2 | 70 | 1,12 | 3,43 50,0 | 2,08 18,0 | 1,34 8,0 | 0,86 2,50 | | 3,288 76,49 | 2,043 24,18 | 1,162 6,231 | 0,873 3,132 | | | | | | | | | | |
| 4,8 | 80 | 1,33 | | 2,47 25,0 | 1,59 10,5 | 1,02 3,00 | | | 2,335 30,87 | 1,328 7,940 | 0,997 3,988 | | | | | | | | | | |
| 5,4 | 90 | 1,50 | | 2,78 30,0 | 1,8 12,0 | 1,15 3,50 | | | 2,627 38,30 | 1,494 9,828 | 1,122 4,927 | | | | | | | | | | |
| 6,0 | 100 | 1,67 | | 3,1 39,0 | 2,0 16,0 | 1,28 4,6 | | | 2,919 46,49 | 1,660 11,90 | 1,247 5,972 | | | | | | | | | | |
| 7,5 | 125 | 2,08 | | 3,86 50,0 | 2,49 24,0 | 1,59 6,6 | | | 3,649 70,41 | 2,075 17,93 | 1,558 8,967 | | | | | | | | | | |
| 9,0 | 150 | 2,50 | | | 3,00 33,0 | 1,91 8,6 | | | | 2,490 25,11 | 1,870 12,53 | | | | | | | | | | |
| 10,5 | 175 | 2,92 | | | | 3,5 38,0 | 2,23 11,0 | | | 2,904 33,32 | 2,182 16,66 | | | | | | | | | | |
| Coudes 90°, vannes | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | | | | | | | | | |
| Tés, clapets anti-retour | | | | | | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | | | |

*Les valeurs du tableau sont basées sur un abaque.
Rugosité: K = 0,01 mm.
Température de l'eau: t = 10°C.

**Les valeurs du tableau sont calculées d'après la nouvelle formule de H. Lang avec a = 0,02 et pour une température du liquide de 10°C.
Les pertes de charge dans les coudes, les vannes, les tés et les clapets anti-retour sont équivalentes à des pertes de charge pour une longueur en mètres d'une tuyauterie rectiligne indiquée dans les deux dernières lignes du tableau.

Sélection de la pompe

Pompes immergées
SQ

Sélection de la bonne pompe

Important: La protection contre la marche à sec est seulement effective dans les plages de fonctionnement recommandées. (courbes en caractère gras). Voir courbes de performance.

| Typ de pompe | Puissance de la pompe [kW] | Débit nominal Q [m ³ /h] / [l/s] | | | | | | | | | | | | | Hauteur maxi [m] (Q= 0 m ³ /h) | Intensité à pleine charge I _{1/1} [A] | | Raccordement tuyauterie Rp | Longueur [mm] |
|-----------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|----------------------------|---------------|
| | | 0,5/ 0,14 | 1,0/ 0,28 | 1,5/ 0,42 | 2,0/ 0,56 | 2,5/ 0,70 | 3,0/ 0,83 | 3,5/ 0,97 | 4,0/ 1,11 | 5,0/ 1,39 | 6,0/ 1,67 | 7,0/ 1,95 | 8,0/ 2,22 | 9,0/ 2,50 | | 230 V | 200 V | | |
| | | Hauteur manométrique[m] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SQ1 - 35 | 0,29 | 38 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 2,1 | 2,4 | 1½ | 745 | |
| SQ1 - 50 | 0,44 | 57 | 45 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 2,8 | 3,2 | 1½ | 745 | |
| SQ1 - 65 | 0,58 | 76 | 60 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 3,7 | 4,3 | 1½ | 772 | |
| SQ1 - 80 | 0,73 | 96 | 76 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 4,4 | 5,1 | 1½ | 826 | |
| SQ1 - 95 | 0,87 | 115 | 91 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 5,4 | 6,2 | 1½ | 826 | |
| SQ1 - 110 | 1,03 | 135 | 107 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 6,2 | 7,1 | 1½ | 853 | |
| SQ1 - 125 | 1,20 | 154 | 123 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 7,8 | 9,0 | 1½ | 943 | |
| SQ1 - 140 | 1,37 | 173 | 138 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 | 8,9 | 10,2 | 1½ | 943 | |
| SQ1 - 155 | 1,55 | 193 | 154 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 10,2 | - | 1½ | 970 | |
| SQ2 - 35 | 0,45 | 43 | 42 | 39 | 35 | 29 | 19 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3,2 | 3,7 | 1½ | 745 | |
| SQ2 - 55 | 0,65 | 66 | 63 | 60 | 54 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | - | 68 | 4,1 | 4,7 | 1½ | 745 | |
| SQ2 - 70 | 0,87 | 87 | 84 | 79 | 72 | 60 | 43 | - | - | - | - | - | - | 89 | 5,4 | 6,2 | 1½ | 772 | |
| SQ2 - 85 | 0,98 | 108 | 105 | 99 | 89 | 74 | 54 | - | - | - | - | - | - | 109 | 6,8 | 7,8 | 1½ | 862 | |
| SQ2 - 100 | 1,30 | 131 | 128 | 120 | 109 | 91 | 67 | - | - | - | - | - | - | 132 | 8,4 | 9,7 | 1½ | 862 | |
| SQ2 - 115 | 1,50 | 154 | 150 | 142 | 129 | 108 | 79 | - | - | - | - | - | - | 155 | 9,9 | 11,1 | 1½ | 889 | |
| SQ3 - 30 | 0,44 | - | - | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | 36 | 3,2 | 3,7 | 1½ | 745 | |
| SQ3 - 40 | 0,63 | - | - | 53 | 50 | 47 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | 56 | 4,0 | 4,6 | 1½ | 745 | |
| SQ3 - 55 | 0,83 | - | - | 70 | 67 | 63 | 56 | 48 | - | - | - | - | - | 74 | 5,1 | 5,9 | 1½ | 772 | |
| SQ3 - 65 | 1,02 | - | - | 87 | 83 | 78 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | 92 | 6,2 | 7,1 | 1½ | 826 | |
| SQ3 - 80 | 1,23 | - | - | 105 | 100 | 94 | 85 | 73 | - | - | - | - | - | 110 | 7,9 | 9,1 | 1½ | 862 | |
| SQ3 - 95 | 1,43 | - | - | 123 | 117 | 109 | 99 | 85 | - | - | - | - | - | 129 | 9,2 | 10,6 | 1½ | 889 | |
| SQ3 - 105 | 1,63 | - | - | 140 | 134 | 125 | 113 | 97 | - | - | - | - | - | 147 | 10,6 | - | 1½ | 943 | |
| SQ5 - 15 | 0,26 | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | 11 | 7 | - | - | - | 18 | 1,9 | 2,2 | 1½ | 745 | |
| SQ5 - 25 | 0,54 | - | - | - | - | 31 | 29 | 28 | 24 | 18 | - | - | - | 36 | 3,4 | 3,9 | 1½ | 745 | |
| SQ5 - 35 | 0,80 | - | - | - | - | 46 | 44 | 42 | 36 | 28 | - | - | - | 54 | 4,9 | 5,6 | 1½ | 826 | |
| SQ5 - 50 | 1,06 | - | - | - | - | 62 | 59 | 56 | 49 | 38 | - | - | - | 71 | 7,0 | 8,1 | 1½ | 826 | |
| SQ5 - 60 | 1,33 | - | - | - | - | 77 | 74 | 70 | 61 | 48 | - | - | - | 89 | 8,6 | 9,9 | 1½ | 943 | |
| SQ5 - 70 | 1,60 | - | - | - | - | 93 | 89 | 85 | 73 | 58 | - | - | - | 106 | 10,4 | - | 1½ | 943 | |
| SQ7 - 15 | 0,42 | - | - | - | - | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | - | 21 | 2,8 | 3,2 | 1½ | 745 | |
| SQ7 - 30 | 0,84 | - | - | - | - | 36 | 35 | 32 | 29 | 24 | 18 | 10 | - | 42 | 5,2 | 6,0 | 1½ | 745 | |
| SQ7 - 40 | 1,27 | - | - | - | - | 56 | 54 | 50 | 45 | 38 | 29 | 19 | - | 64 | 8,2 | 9,5 | 1½ | 862 | |

Diamètre de la SQ: 74 mm

Exemple:

Conditions: Débit: 2,4 m³/h => valeur la plus proche dans le tableau = 2,5 m³/h.
Hauteur manométrique: 68,3 m => valeur la plus proche dans le tableau = 78 m.

Sélection: Type de pompe: SQ 3 - 65 (cette pompe offre le meilleur rendement au débit et à la hauteur manométrique choisis).
Puissance absorbée requise de la pompe: 1,02 kW.
Intensité à pleine charge: I_{1/1} = 6,2 A en 230 V.
I_{1/1} = 7,1 A en 200 V.
Raccordement tuyauterie: Rp 1 ½.
Longueur de la pompe: 826 mm.


Sélection de la pompe

Pompes immergées
SQ

Exemple:

Comment sélectionner une pompe SQ.

- Une hauteur manométrique de 68 m et un débit de 2,4 m³/h sont requis.
- La pompe SQ 3 couvre ces performances. Dans l'abaque ci-contre, tracer une ligne horizontale à partir de la valeur 68 m situé sur l'axe des hauteurs manométriques (1). Tracer aussi une ligne verticale à partir de la valeur 2,4 m³/h situé sur l'axe des débits (2). Le point d'intersection (3) des 2 lignes n'est pas situé sur une courbe de pompe. Il faut alors suivre la courbe de réseau jusqu'à atteindre la courbe de pompe située en dessus du point (3). Le nouveau point d'intersection (4) est situé sur la courbe de la pompe SQ 3 - 65. La pompe requise est donc la SQ 3 - 65.
- La puissance par étage (P₂) est trouvée en traçant une ligne verticale à partir du point (4) jusqu'à l'intersection avec la courbe P₂ (5). P₂ est donc de 0,20 kW par étage. Le rendement est lu de la même façon au point (6) : 57% par étage.
- La pompe SQ 3 - 65 possède 5 étages, voir page 16. La puissance P₂ de la pompe SQ 3-65 est de 0,20 kW x 5 = 1 kW; la SQ 3 - 65 est donc équipée d'un moteur MS 3 0,7 - 1,05 kW.

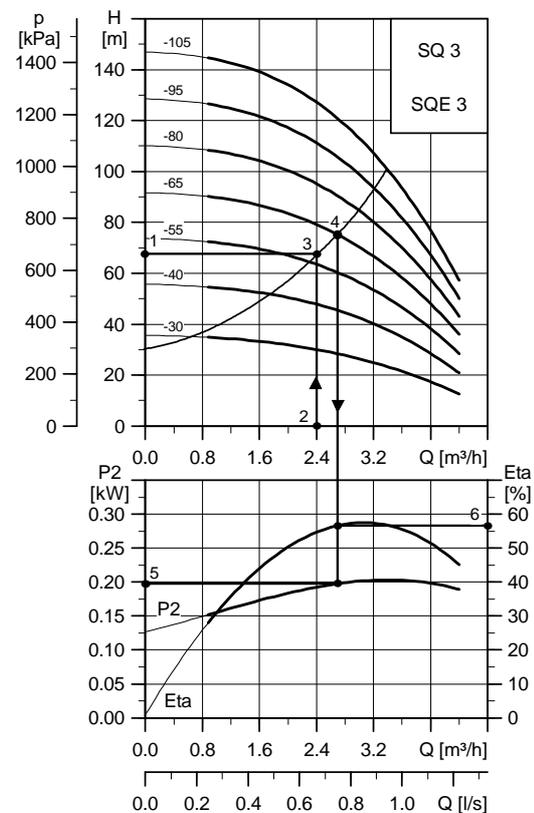

TM01 3046 4801

Sélection de la pompe

Pompes immergées
SQ

Dimensionnement du réservoir à diaphragme

L'unité électronique intégrée dans la pompe SQ assure un démarrage progressif. Pour fournir instantanément une quantité d'eau sous pression avant le démarrage de la pompe, un réservoir à diaphragme peut être monté en aval de la pompe.

Lorsqu'un robinet est ouvert, la pression dans l'installation diminue jusqu'à la pression d'enclenchement du contacteur manométrique. Cette valeur appelée P_{min} doit être déterminée avant de dimensionner le réservoir à diaphragme.

P_{min} est la pression minimum requise au robinet le plus élevé + la hauteur géométrique et les pertes de charge dans les vannes et la tuyauterie à partir du réservoir jusqu'à ce robinet (C + B). Le débit à P_{min} doit aussi être déterminé. Ce débit appelé Q_{max} est trouvé sur la courbe de la pompe en question.

Utiliser P_{min} et Q_{max} dans le tableau ci-dessous pour déterminer la capacité du réservoir à diaphragme, la pression de prégonflage du réservoir et le réglage des pressions d'enclenchement et de déclenchement du contacteur manométrique.


$P_{pré}$: Pression de prégonflage du réservoir à diaphragme.

P_{min} : Pression minimum requise.

$P_{encl.}$: Pression d'enclenchement du contacteur manométrique.

$P_{décl.}$: Pression de déclenchement du contacteur manométrique.

Q_{max} : Débit à P_{min} .

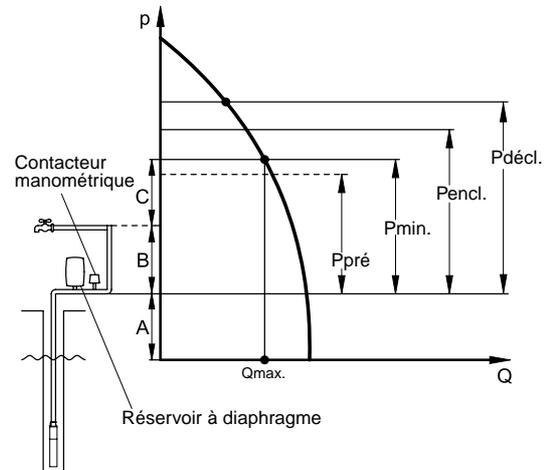

- A: Hauteur d'aspiration + pertes de charge à partir de l'orifice de refoulement de la pompe jusqu'au réservoir à diaphragme.
- B: Hauteur de refoulement + pertes de charge à partir du réservoir à diaphragme jusqu'au robinet le plus élevé.
- C: Pression mini au robinet le plus élevé.

Nota : Etre sûr que la pompe sélectionnée peut fournir une pression supérieure à $P_{décl.} + A$.

TMOO 6518 0401

| P_{min} [m] | Q_{max} [m³/h] | | | | | | | | | | | | | | | | $P_{pré}$ [m] | $P_{encl.}$ [m] | $P_{décl.}$ [m] | | |
|------------------|---|-----|----|-----|-----|----|-----------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | 7,5 | 8 |
| | Capacité du réservoir à diaphragme [litres] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 22,5 | 26 | 40 |
| 30 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | 27 | 31 | 45 |
| 35 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | 31,5 | 36 | 50 |
| 40 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | 36 | 41 | 55 |
| 45 | 8 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 33 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | 40,5 | 46 | 60 |
| 50 | 8 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | 45 | 51 | 65 |
| 55 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | 49,5 | 56 | 70 |
| 60 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 33 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | 54 | 61 | 75 |
| 65 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 33 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | | | | | | 58,5 | 66 | 80 |

Nota: Les dimensions des réservoirs à diaphragme indiquées dans le tableau sont des valeurs minimales. Le choix d'un réservoir d'une taille supérieure est recommandé.

1 mCE = 0,098 bar.

Exemple:

P_{min} : 45 m, Q_{max} = 2,5 m³/h.

Les valeurs suivantes sont trouvées dans le tableau:

Capacité minimum du réservoir à diaphragme = 33 litres.

$P_{pré}$ = 40,5 m



$P_{encl.}$ = 46 m

$P_{décl.}$ = 60 m

Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ 2

Courbes de performances

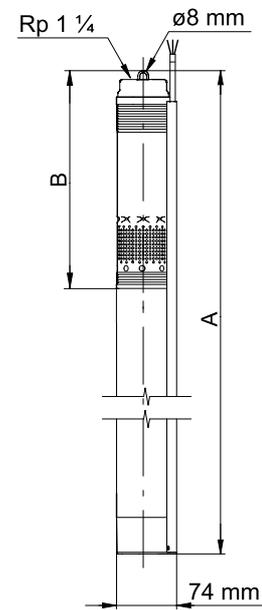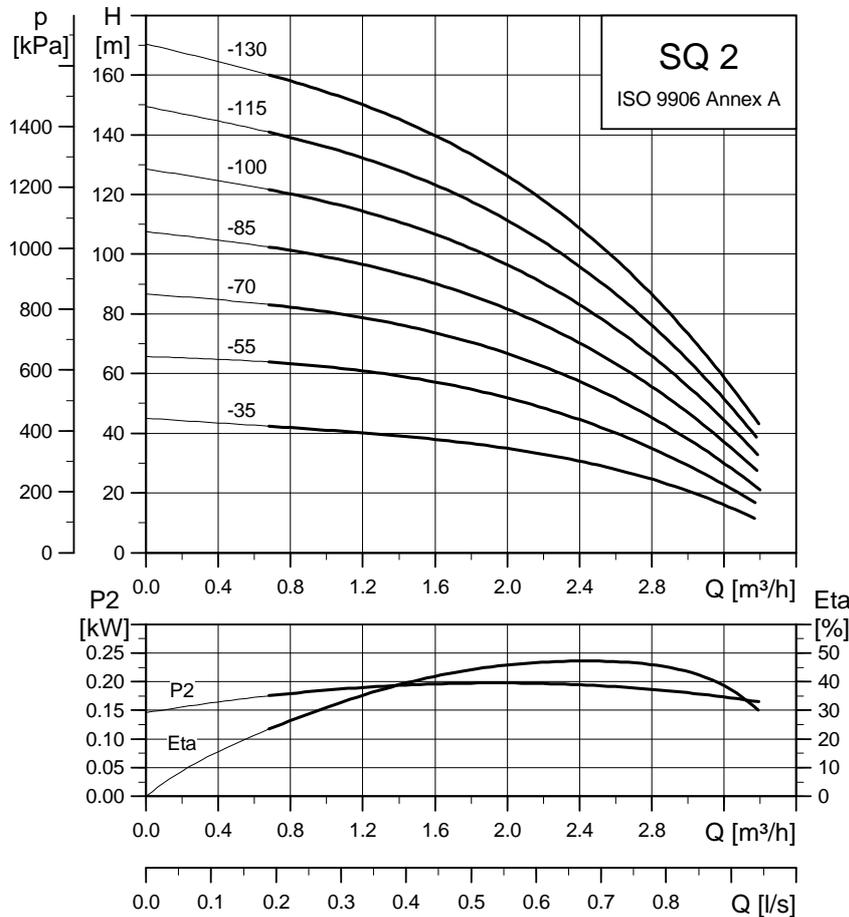

TM01 3331 2402

TM01 2752 2298

Dimensions et poids

| Type de pompe | Nombre d'étages | Moteur | | Dimensions [mm] | | Poids Net [kg]* | Volume [m³]* |
|---------------|-----------------|--------|--|-----------------|-----|-----------------|--------------|
| | | Type | Puissance fournie (P ₂) [kW] | A | B | | |
| SQ 2 - 35 | 2 | MS 3 | 0,1-0,63 | 745 | 265 | 4,7 | 0,0092 |
| SQ 2 - 55 | 3 | MS 3 | 0,7-1,05 | 745 | 265 | 5,2 | 0,0092 |
| SQ 2 - 70 | 4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 772 | 292 | 5,4 | 0,0094 |
| SQ 2 - 85 | 5 | MS 3 | 1,1-1,73 | 862 | 346 | 6,2 | 0,0100 |
| SQ 2 - 100 | 6 | MS 3 | 1,1-1,73 | 862 | 346 | 6,2 | 0,0104 |
| SQ 2 - 115 | 7 | MS 3 | 1,1-1,73 | 889 | 373 | 6,3 | 0,0107 |

* pompe + moteur + 1,5 m de câble + protège-câble

21

Caractéristiques électriques

1 x 200 - 240 V, 50/60 Hz



| Type de pompe | Type de moteur | Puissance absorbée du moteur (P ₁) [kW] | Puissance fournie par le moteur (P ₂) [kW] | Puissance absorbée par la pompe [kW] | Intensité à pleine charge I _{1/1} [A] | | Rendement moteur E [%] |
|---------------|----------------|---|--|--------------------------------------|--|-------|------------------------|
| | | | | | 230 V | 200 V | |
| SQ 2 - 35 | MS 3 | 0,72 | 0,1-0,63 | 0,45 | 3,2 | 3,7 | 70 |
| SQ 2 - 55 | MS 3 | 0,91 | 0,7-1,05 | 0,65 | 4,1 | 4,7 | 70 |
| SQ 2 - 70 | MS 3 | 1,20 | 0,7-1,05 | 0,87 | 5,4 | 6,2 | 73 |
| SQ 2 - 85 | MS 3 | 1,38 | 1,1-1,73 | 0,98 | 6,8 | 7,8 | 73 |
| SQ 2 - 100 | MS 3 | 1,80 | 1,1-1,73 | 1,30 | 8,4 | 9,7 | 74 |
| SQ 2 - 115 | MS 3 | 2,11 | 1,1-1,73 | 1,50 | 9,9 | 11,1 | 74 |

01-05/SQ

Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ3

Courbes de performances

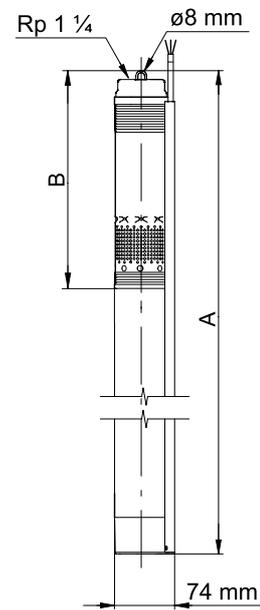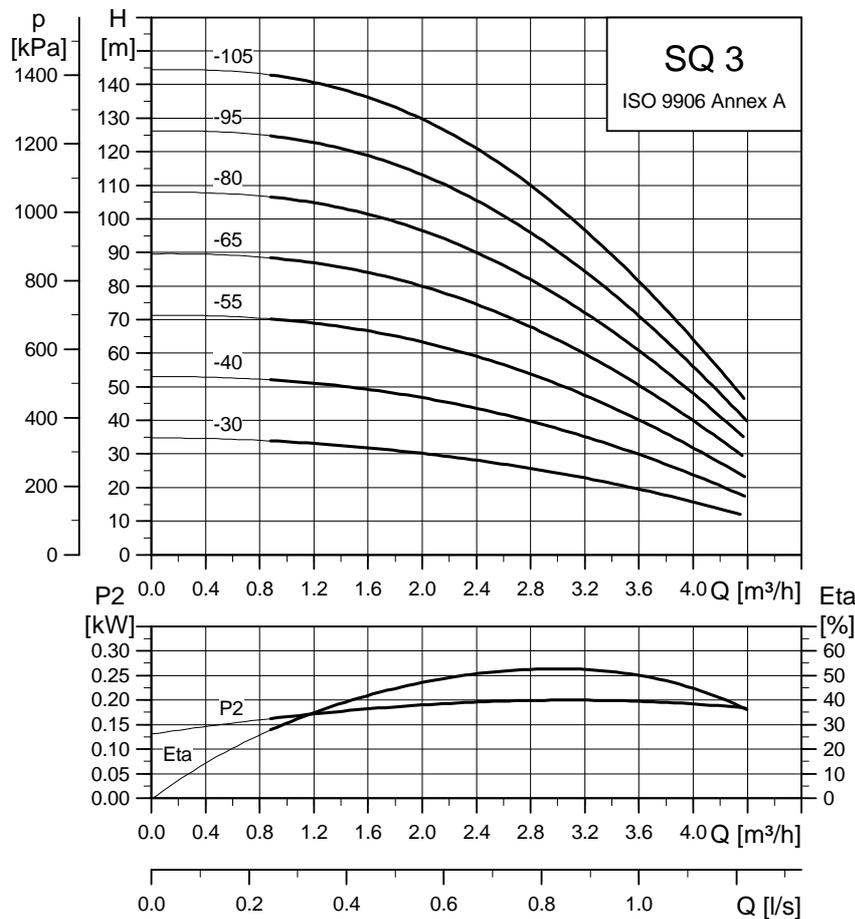

TM01 3330 2402

TM01 2752 2298

Dimensions et poids

| Type de pompe | Nombre d'étages | Moteur | | Dimensions [mm] | | Poids Net [kg]* | Volume [m³]* |
|---------------|-----------------|--------|--|-----------------|-----|-----------------|--------------|
| | | Type | Puissance fournie (P ₂) [kW] | A | B | | |
| SQ3 - 30 | 2 | MS 3 | 0,1-0,63 | 745 | 265 | 4,8 | 0,0092 |
| SQ3 - 40 | 3 | MS 3 | 0,1-0,63 | 745 | 265 | 4,8 | 0,0092 |
| SQ3 - 55 | 4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 772 | 292 | 5,4 | 0,0094 |
| SQ3 - 65 | 5 | MS 3 | 0,7-1,05 | 826 | 346 | 6,1 | 0,0100 |
| SQ3 - 80 | 6 | MS 3 | 1,1-1,73 | 862 | 346 | 6,3 | 0,0104 |
| SQ3 - 95 | 7 | MS 3 | 1,1-1,73 | 889 | 373 | 6,4 | 0,0107 |
| SQ3 - 105 | 8 | MS 3 | 1,1-1,73 | 943 | 427 | 6,5 | 0,0113 |

* pompe + moteur + 1,5 m de câble + protège-câble

Caractéristiques électriques

1 x 200 - 240 V, 50/60 Hz



| Type de pompe | Type de moteur | Puissance absorbée du moteur (P ₁) [kW] | Puissance fournie par le moteur (P ₂) [kW] | Puissance absorbée par la pompe [kW] | Intensité à pleine charge I _{1/1} [A] | | Rendement moteur E [%] |
|---------------|----------------|---|--|--------------------------------------|--|-------|------------------------|
| | | | | | 230 V | 200 V | |
| SQ3 - 30 | MS 3 | 0,72 | 0,1-0,63 | 0,44 | 3,2 | 3,7 | 70 |
| SQ3 - 40 | MS 3 | 0,88 | 0,1-0,63 | 0,63 | 4,0 | 4,6 | 70 |
| SQ3 - 55 | MS 3 | 1,14 | 0,7-1,05 | 0,83 | 5,1 | 5,9 | 73 |
| SQ3 - 65 | MS 3 | 1,40 | 0,7-1,05 | 1,02 | 6,2 | 7,1 | 73 |
| SQ3 - 80 | MS 3 | 1,70 | 1,1-1,73 | 1,63 | 7,9 | 9,1 | 74 |
| SQ3 - 95 | MS 3 | 1,98 | 1,1-1,73 | 1,43 | 9,2 | 10,6 | 74 |
| SQ3 - 105 | MS 3 | 2,28 | 1,1-1,73 | 1,63 | 10,6 | | 74 |

01-05/SQ

Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ 5

Courbes de performances

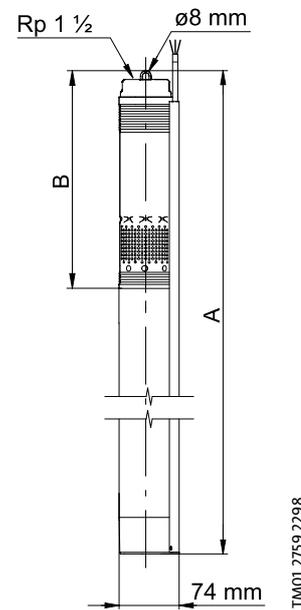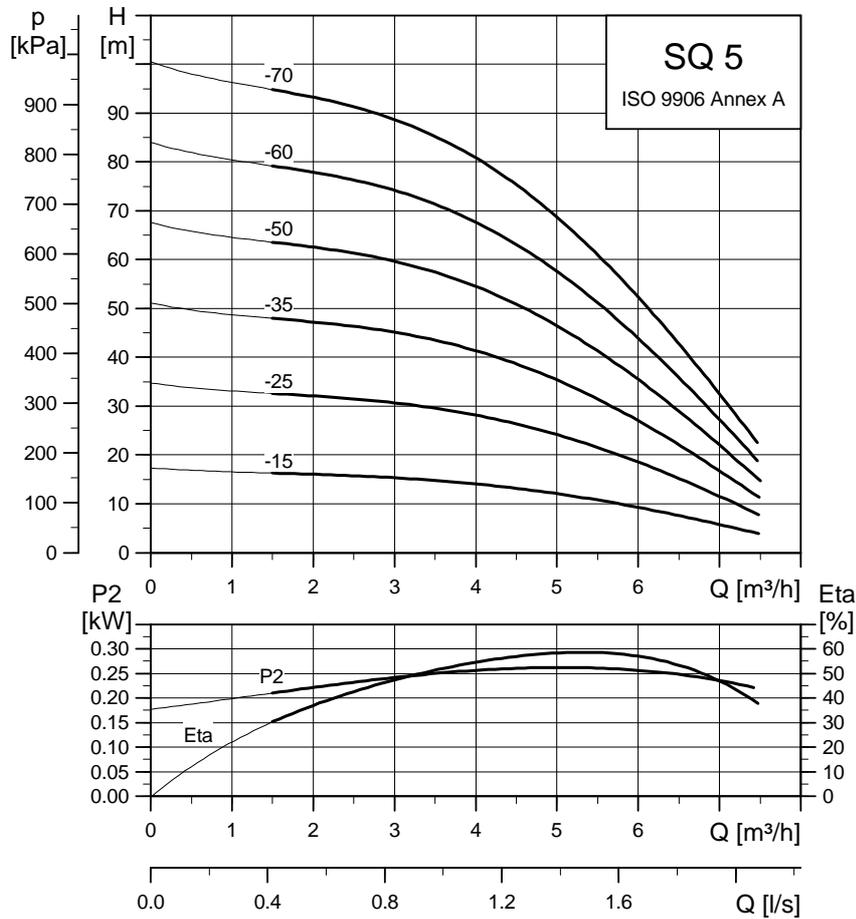

TM01 3329 2402

TM01 2759 2298

Dimensions et poids

| Type de pompe | Nombre d'étages | Moteur | | Dimensions [mm] | | Poids Net [kg]* | Volume [m³]* |
|---------------|-----------------|--------|--|-----------------|-----|-----------------|--------------|
| | | Type | Puissance fournie (P ₂) [kW] | A | B | | |
| SQ 5 - 15 | 1 | MS 3 | 0,1-0,63 | 745 | 265 | 4,7 | 0,0092 |
| SQ 5 - 25 | 2 | MS 3 | 0,1-0,63 | 745 | 265 | 4,8 | 0,0092 |
| SQ 5 - 35 | 3 | MS 3 | 0,1-0,63 | 826 | 346 | 5,5 | 0,0100 |
| SQ 5 - 50 | 4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 862 | 346 | 6,2 | 0,0104 |
| SQ 5 - 60 | 5 | MS 3 | 1,1-1,73 | 943 | 427 | 6,4 | 0,0113 |
| SQ 5 - 70 | 6 | MS 3 | 1,1-1,73 | 943 | 427 | 6,4 | 0,0113 |

* pompe + moteur + 1,5 m de câble + protège-câble

Caractéristiques électriques

1 x 200 - 240 V, 50/60 Hz

| Type de pompe | Type de moteur | Puissance absorbée du moteur (P ₁) [kW] | Puissance fournie par le moteur (P ₂) [kW] | Puissance absorbée par la pompe [kW] | Intensité à pleine charge I _{1/1} [A] | | Rendement moteur E [%] |
|---------------|----------------|---|--|--------------------------------------|--|-------|------------------------|
| | | | | | 230 V | 200 V | |
| SQ 5 - 15 | MS 3 | 0,41 | 0,1-0,63 | 0,26 | 1,9 | 2,2 | 70 |
| SQ 5 - 25 | MS 3 | 0,76 | 0,1-0,63 | 0,54 | 3,4 | 3,9 | 70 |
| SQ 5 - 35 | MS 3 | 1,10 | 0,7-1,05 | 0,80 | 4,9 | 5,6 | 70 |
| SQ 5 - 50 | MS 3 | 1,49 | 1,1-1,73 | 1,06 | 7,0 | 8,1 | 73 |
| SQ 5 - 60 | MS 3 | 1,84 | 1,1-1,73 | 1,33 | 8,6 | 9,9 | 74 |
| SQ 5 - 70 | MS 3 | 2,23 | 1,1-1,73 | 1,60 | 10,4 | | 74 |

Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ

Spécifications

| | |
|--|---|
| Alimentation électrique de la pompe | 1 x 200 - 240 V +6%/-10%, 50/60 Hz, PE |
| Démarrage | Progressif |
| Arrêt | Progressif |
| Temps d'accélération | 2 sec. maxi |
| Protection du moteur | Incorporée dans la pompe. Protection contre: La marche à sec Les sous-tensions et les surtensions , déclenche en dessous de 150 V et en dessus de 280 V. Les surcharges Les échauffements |
| Niveau de bruit | Le niveau de bruit est inférieur aux valeurs limites définies dans la "Directive machine CEE". |
| Interférences | La SQ est en accord avec la "Directive CEM 89/336/CEE". Approbations suivant EN 50081-1 et 50082-2. |
| Facteur de puissance | PF = 1 |
| Fonctionnement via un générateur | Recommandation: • Puissance de sortie P_2 [kW] du générateur = Puissance absorbée P_1 [kW] du moteur + 50% - (P_1 min. +10% dans tous les cas). |
| Disjoncteur différentiel | Si la pompe est branchée à une installation électrique protégée par un disjoncteur différentiel, celui-ci devra déclencher lorsque des fuites de courant à la terre se produisent. |
| Raccordement tuyauterie | SQ 2, SQ 3: Rp 1½ SQ 5, SQ 7: Rp 1½. |
| Diamètre du forage | 76 mm minimum. |
| Profondeur de l'installation | Maximum : 150 m en dessous du niveau statique de l'eau (15 bar). Une chemise de refroidissement est recommandée lors d'une installation horizontale. Profondeur d'installation en dessous du niveau dynamique de l'eau: • Installation verticale avec/sans chemise de refroidissement: 0,5 m • Installation horizontale avec/sans chemise de refroidissement: 0,5 m |
| NPSH | 8 m maxi |
| Crépine | Trous de passage: diamètre 2,3 mm |
| Liquides pompés | SQ (DIN W.-Nr. 1.4301): pH 5 à 9. Quantité de sable: 50 g/m ³ maxi |


Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ

Matériaux de la pompe


| Pos. | Composant | Material | DIN W.-Nr. SQ/SQE | AISI | DIN W.-Nr. SQ-N | AISI |
|------|---|-----------------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | Corps de clapet | Polyamide | | | | |
| 1a | Chambre de refoulement | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 | 1.4401 | 316 |
| 1d | Joint torique | Elastomère NBR | | | | |
| 2 | Clapet | Polyamide | | | | |
| 3 | Siège de clapet | Elastomère NBR | | | | |
| 4a | Chambre vide | Polyamide | | | | |
| 6 | Palier supérieur | Elastomère NBR | | | | |
| 7 | Bague d'étanchéité | TPU/PBT | | | | |
| 7a | Bague de blocage | Acier inoxydable Ressort acier | 1.4310 | 310 | 1.4401 | 316 |
| 7b | Neck ring retainer | Polyamide | | | | |
| 9b | Chambre supérieure | Polyamide | | | | |
| 9c | Chambre inférieure | Polyamide | | | | |
| 13 | Roue avec palier en carbure de tungstène | Polyamide | | | | |
| 14 | Entretoise d'aspiration | Polyamide | | | | |
| 14a | Bague | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 | 1.4401 | 316 |
| 16 | Arbre avec accouplement | Acier inoxydable Acier fritté | 1.4301 | 304 | 1.4401 | 316 |
| 18 | Protège-câble | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 | 1.4401 | 316 |
| 18a | Vis pour protège-câble | Acier inoxydable | 1.4401 | 316 | 1.4401 | 316 |
| 18b | | | | | | |
| 30 | Cône d'équilibrage de la pression | Polyamide | | | | |
| 32 | Aubes de guidage | Polyamide | | | | |
| 39 | Ressort de clapet | Acier inoxydable Ressort acier | 1.4406 | 316LN | 1.4406 | 316LN |
| 55 | Chemise de pompe | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 | 1.4401 | 316 |
| 64 | Vis d'amorçage | Polyamide | | | | |
| 70 | Guide clapet | Polyamide | | | | |
| 86 | Joint d'étanchéité à lèvres | Elastomère NBR | | | | |
| 87 | Cône d'équilibrage complet de la pression | Polyamide/ Elastomère NBR | | | | |

Exemple: SQ

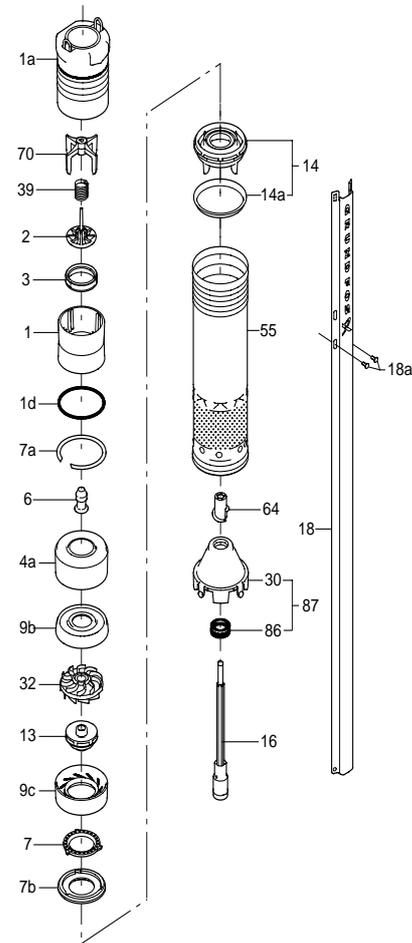

Matériaux du moteur

| Pos. | Composant | Matériaux | DIN W.-Nr. | AISI |
|------|-------------------------|--------------------------------|------------|------|
| 201 | Stator | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 |
| 202 | Rotor | Acier inoxydable | 1.4301 | 304 |
| 202a | Bague d'arrêt | PP | | |
| 202b | Filtre | Polyester | | |
| 203 | Palier axial | Carbone | | |
| 205 | Palier radial | Céramique/Carbure de tungstène | | |
| 220 | Câble moteur avec prise | EPR | | |
| 222a | Bouchon de remplissage | MS 3: NBR | | |
| 224 | Joint torique | FKM | | |
| 225 | Couvercle supérieur | PPS | | |
| 232 | Garniture | MS 3: NBR | | |
| | Liquide moteur | SML-2 | | |

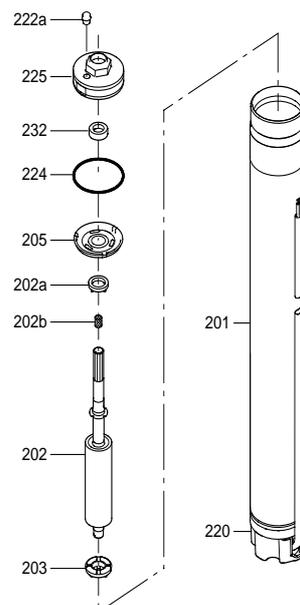

TM01.2745.4301


Caractéristiques techniques

Pompes immergées
SQ

Schéma de câblage

Connexion de la pompe au réseau via le contacteur manométrique

Le contacteur manométrique doit être choisi en fonction de l'ampérage maxi de la pompe.

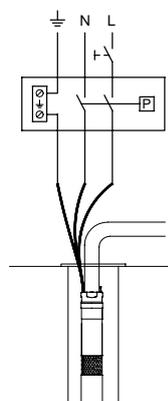

TM01 1480 4697F

SQ avec câble

| Type de pompe | Longueur de câble [m] | |
|---------------|-------------------------|--|
| | 3 x 1,5 mm ² | |
| SQ 2 - 35 | 15 m | |
| SQ 2 - 55 | 15 m | |
| SQ 2 - 55 | 30 m | |
| SQ 2 - 70 | 30 m | |
| SQ 3 - 40 | 15 m | |
| SQ 3 - 40 | 30 m | |
| SQ 3 - 55 | 15 m | |
| SQ 3 - 55 | 30 m | |

Tous les autres modèles sont équipés de 1,5 m de câble.

Câbles immergés

Les câbles immergés des pompes SQ sont approuvés pour une utilisation dans l'eau potable. (approbations KTW). Les câbles immergés sont en EPR.

Le tableau ci-dessous indique la longueur maxi des différentes sections de câble en fonction d'une chute de tension de 4% ou en fonction des réglementations locales. Si la chute de tension est supérieure, les performances de la pompe seront réduites. La pompe s'arrêtera si la tension chute en dessous de 150 V.

| Puissance fournie par le moteur P2 [kW] | I _{1/1} [A] | Longueur maxi [m] | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 4 mm ² | 6 mm ² |
| 0,1 - 0,63 | 4,15 | 86 | 144 | | |
| 0,7 - 1,05 | 6,9 | 52 | 86 | 138 | |
| 1,1 - 7,73 | 11,1 | 32 | 53 | 86 | 129 |

Les valeurs du tableau sont calculées en fonction de la formule suivante:

Longueur maxi de câble pour une pompe immergée monophasée:

$$L = \frac{U \times \Delta U}{I \times 2 \times 100 \times \left(PF \times \frac{\rho}{q} \right)} \quad [m]$$

où

L = Longueur du câble [m]

U = Tension nominale [V]

ΔU = Chute de tension [%]

I = Intensité nominale du moteur [A]

ρ = Résistance: 0,02 [Ω mm²/m]

PF = 1

q = Section du câble immergé [mm²]

Exemple:

Tension d'alimentation: 230 V

Chute de tension: 4%

Intensité du moteur: 11,1 [A]

q: Câble de 1,5 mm²

$$L = \frac{230 \times 4}{11,1 \times 2 \times 100 \times 1 \times \frac{0,02}{1,5}} \quad [m]$$

L = 32 m